RL6 Sonde multielettrodo per controllo ON-OFF a resistività

825A067E
Rev. 20/09/21

Sonde resistive ad asta, anche multielettrodo, per il controllo di livello liquidi con abbinato centralino, tipo RAL12, non compreso nell'unità.

CODICE DI ORDINAZIONE (Esempio) RL6 B 2 2 D 3 8

Testina di connessione
Policarbonato

Attacco al processo
Girella DN50 DIN11851 in AISI304L

Numero elettrodi
Numero 3 elettrodi

Ø elettrodi e rivestimento isolante
Ø5 in AISI316L, rivestimento in PTFE.

Testina di connessione Cod.: **RL6**	ATTACCO AL PROCESSO FILETTATO	FILETTATO	AMBIENTE SANITARIO Cod.: RL6
Policarbonato **B**  	 **0 2** G 1" AISI316 **0 4** 1" NPT AISI316 **0 5** G 1" PVC	 **8 4** G 1/2" AISI316 **8 5** 1/2" NPT AISI316 **SOLO CON TESTINA DINB ASTA SINGOLA**	*CLAMP CONFORME "3A"* **7 1** DN25 (1") AISI316L **7 3** DN38 (1 1/2") AISI316L **7 5** DN51 (2") AISI316L  DN / A / E 25 (1") 50.5 49 38 (1 ½") 50.5 49 51 (2") 64 49
DIN B Alluminio Verniciato **E**  	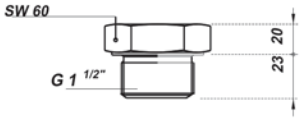 **1 2** G 1 1/2" AISI316 **1 8** G 1 1/2" PVC	 **9 2** G 3/4" AISI 316 **9 3** 3/4" NPT AISI316 **9 9** SPECIALE **SOLO CON TESTINA DINB 93/92 SOLO N.1 ASTA Ø10 94 SOLO N.2 ASTE Ø3**	*ACCESSORI extra -codice* *GIRELLA DIN 11851* **2 0** NW25 AISI304L **2 1** NW40 AISI304L **2 2** NW50 AISI304L  NW / B / C / A / E 25 21 52-6 44 35 40 21 65-6 56 35 50 22 78-6 68 35
DIN A Alluminio Verniciato **G**  			
Speciale **Z**			

RL6

Numero elettrodi Cod.: **RL6** ☐☐☐☐☐☐	Ø elettrodo e rivestimento isolante Cod.: **RL6** ☐☐☐☐☐☐
B Numero 1 **C** Numero 2, solo con Ø3÷5 **D** Numero 3, solo con Ø3÷5 **E** Numero 4, solo con Ø3÷5 e attacco 1"/2 o CLAMP **F** Numero 5, solo con Ø3÷5 e attacco 1"/2 o CLAMP **Z** Speciale	**36** Ø5 AISI316 asta nuda **37** Ø5 AISI316 isolata in PVC **38** Ø5 AISI316 isolata in PTFE **40** Ø10 AISI316 asta nuda, solo per elettrodo singolo **41** Ø10 AISI316 isolata in PVC, solo per elettrodo singolo **44** Ø10 AISI316 isolata in PTFE, solo per elettrodo singolo **99** Speciale

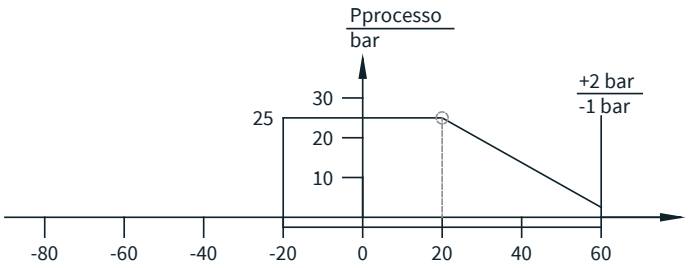

PVC

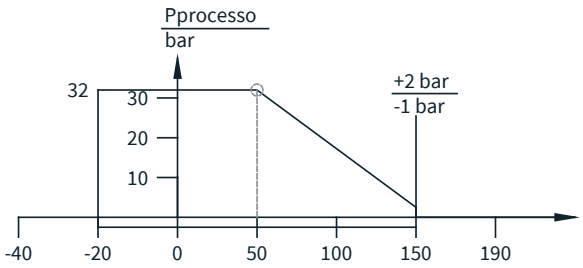

Isolato in PTFE

Connessioni Elettriche

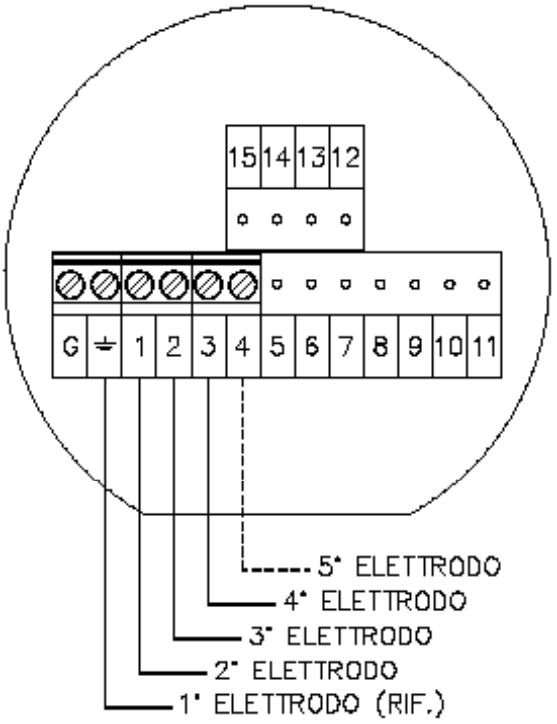

CE

SGM-LEKTRA S.r.l. Via Papa Giovanni XXIII, 49 - 20090 Rodano (MI) - ITALY-
tel: ++39 0295328257 **fax:** ++39 0295328321
web: www.sgm-lektra.com **e-mail:** info@sgm-lektra.com

documentazione soggetta a variazioni tecniche senza preavviso